


Settaggio Dip per controllo Rip. Allarme  
 Comandata dalla centrale    COM     IND     Indipendente

|   |       |
|---|-------|
| 1 | 24Vdc |
| 2 | 0 VDC |
| 3 | SCH.  |
| 4 | 24Vdc |
| 5 | 0 VDC |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 8 | Ripetizione Allarme   |
| 7 | + Ripetizione Allarme |
| 6 | SCH. IN.EXT. ⊕        |
| 5 | - INGRESSO Conv.      |
| 4 | + INGRESSO Conv.      |
| 3 | SCH. ⊕                |
| 2 | - LINEA               |
| 1 | + LINEA               |

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO  
 SU CONTATTO "NO"  
 DI UN QUALSIASI PULSANTE  
 CONVENZIONALE

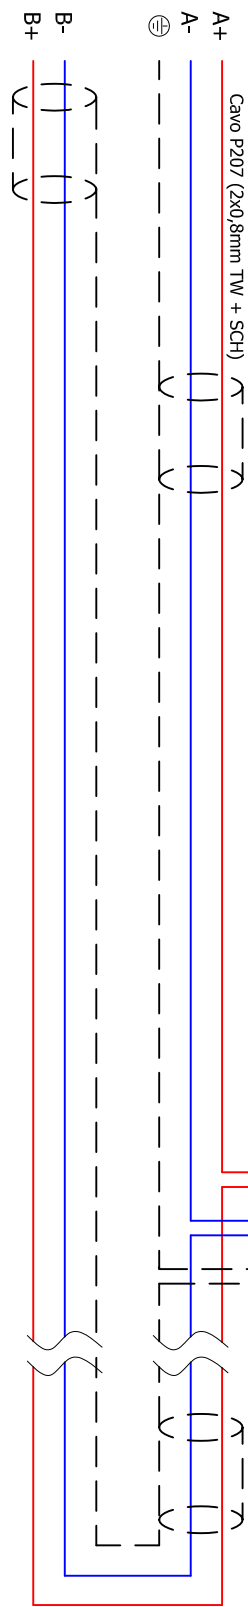

RF = RESISTENZA DI FINE LINEA = 3,9kOhm



DESCRIZIONE  
**Concentratore max 32 punti**  
**versione a sicurezza intrinseca**  
 cod. FMD210ex

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| FILE            | FMD210ex_TC_0 |
| ESEGUITO DA     | T.A.          |
| VERIFICATO DA   | F.F.          |
| PAGINA          | 1 / 1         |
| DATA ULTIMA REV | 19/10/06      |