
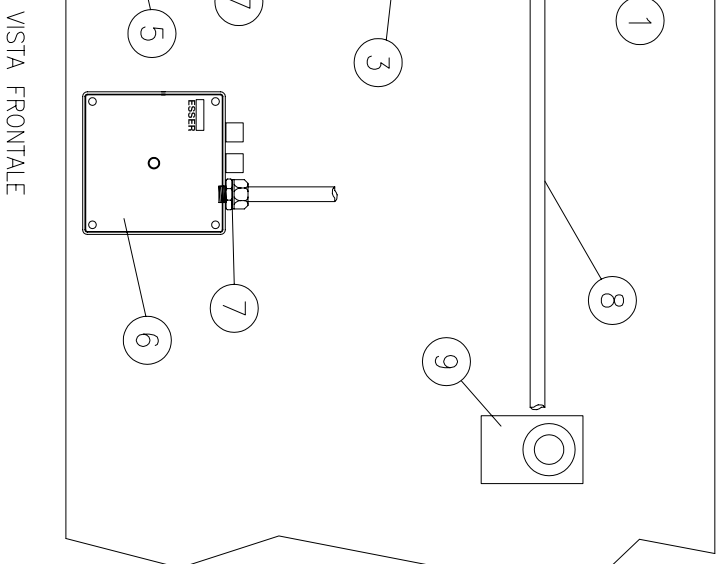


MONITORAGGIO/COMANDO DISPOSITIVO IN CAMPO

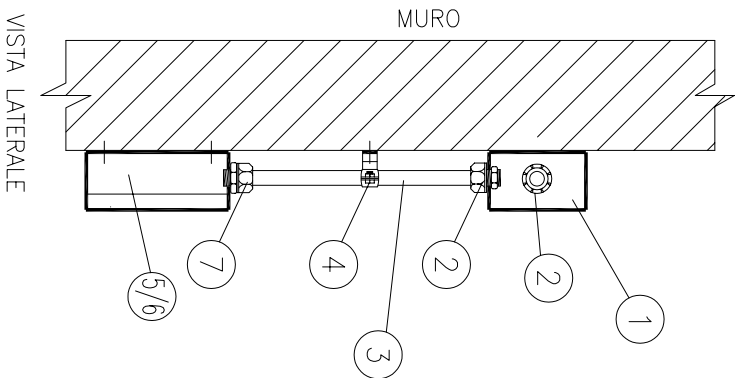

LEGENDA

POS.	DESCRIZIONE	FORNIT.	DIMENSIONI	MATERIALI
1	Scatola di derivazione	-	-	-
2	Raccordo tubo scatola	-	-	-
3	Tubazione	-	-	-
4	Supporto di fissaggio tubo	-	-	-
5	Modulo di allarme tecnico 80486x IP42	ESSER	124x124x38mm	ABS
6	Modulo di allarme tecnico 80486x IP54	ESSER	120x120x55mm	Makrolon
7	Raccordo tubo diam. 16 o Pg11	-	-	-
8	Tubo corrugato	-	-	-
9	Dispositivo da attivare/monitorare	-	-	-

ESSER

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

MONTAGGIO TAL
cod. 80486x

FILE	80486x_TM-00
ESEGUITO DA	T.A.
VERIFICATO DA	
PAGINA	
DATA ULTIMA REV	30/08/06